


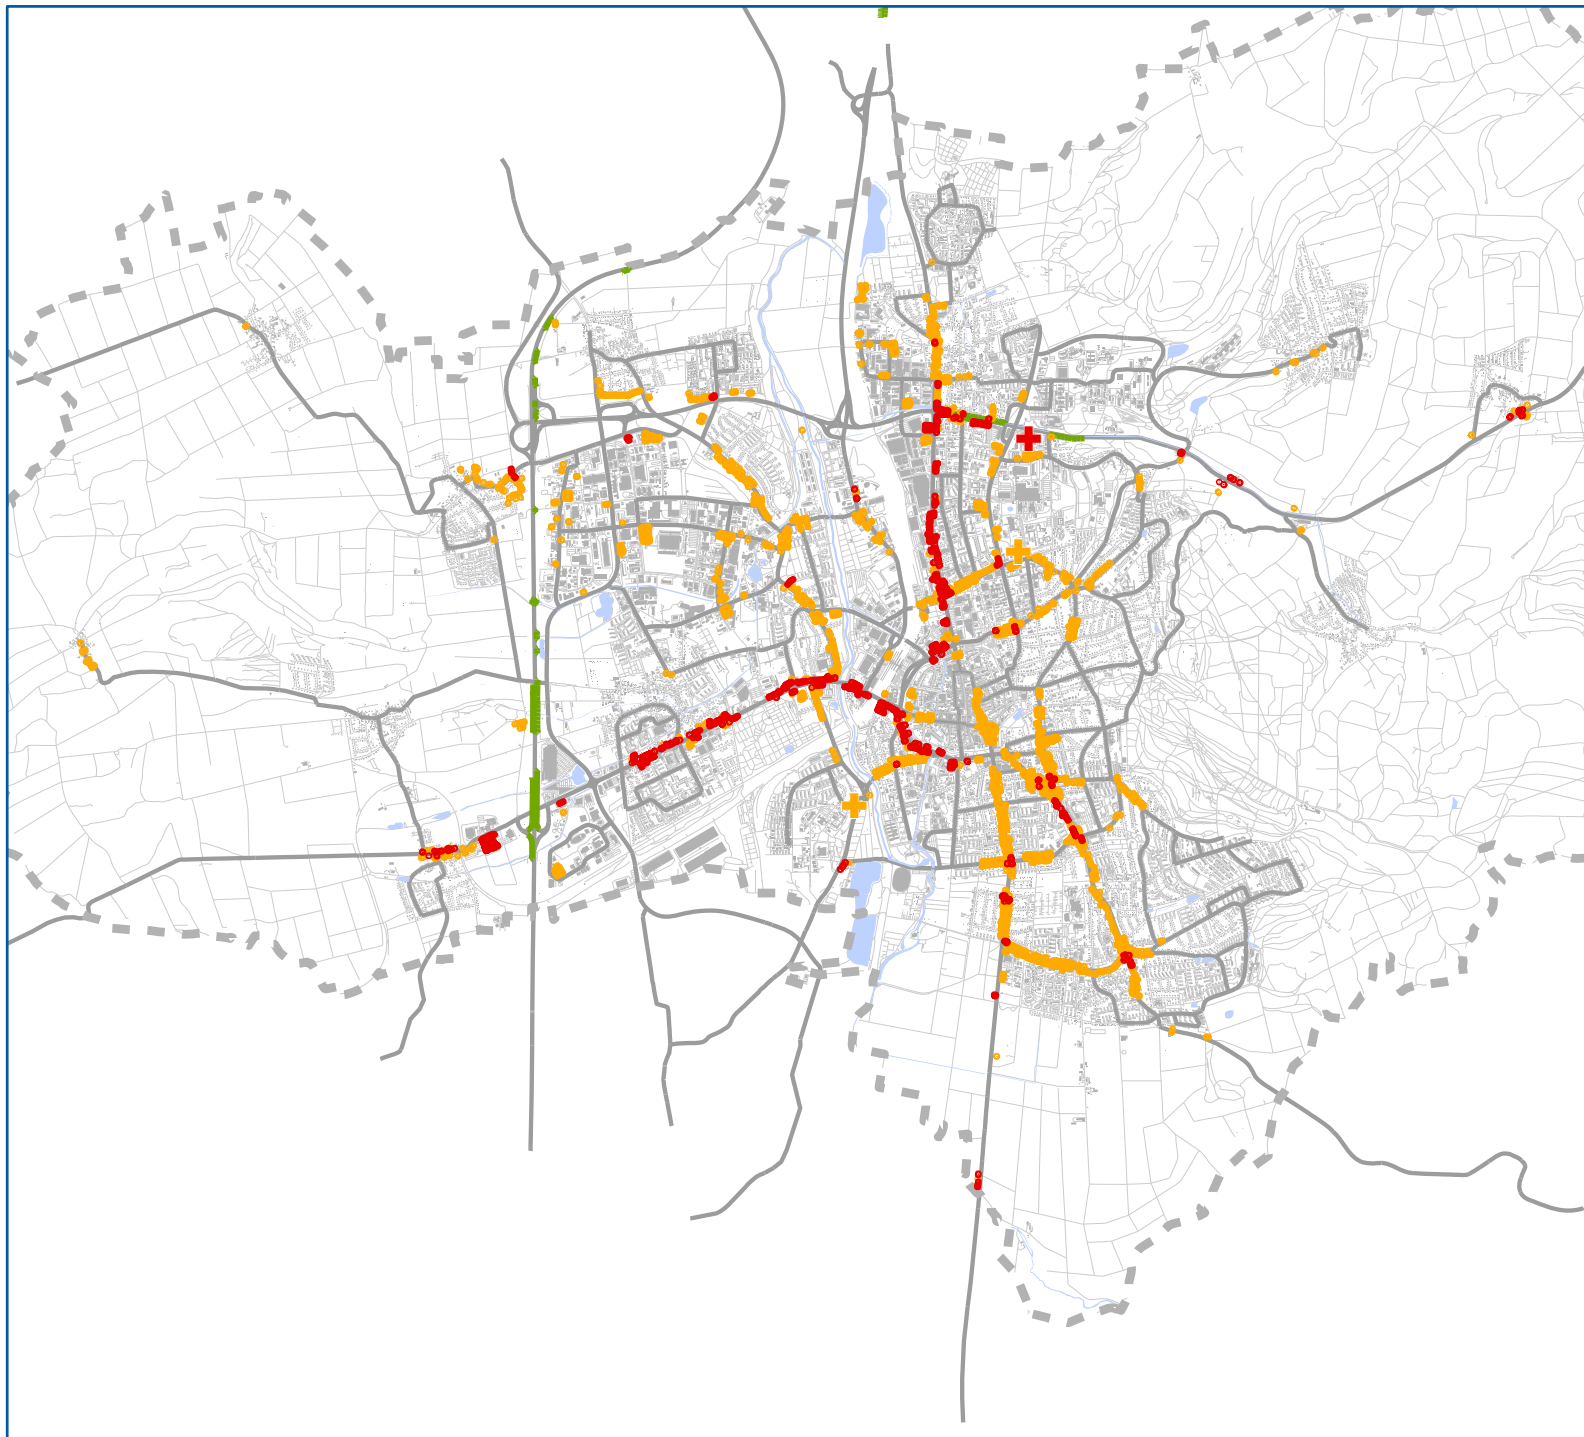

Stadt Göttingen

Lärmaktionsplan der 4. Runde

Karte 2
Lärmbelastung an bewohnten Gebäuden und lärmsensiblen Einrichtungen nach Schwellenwerten nachts (L_{Night})

Lärmbelastungen nachts (L_{Night})

- oberhalb der Auslösewerte der Lärmaktionsplanung ($> 60 \text{ dB(A)}$)
- im Bereich der Schwelle gesundheitlicher Schädigungen ($> 55 \text{ bis } \leq 60 \text{ dB(A)}$)
- unterhalb es gesundheitlichen Schwellenwertes ($\leq 55 \text{ dB(A)}$) oder unbewohnt
- + Krankenhaus $> 55 \text{ dB(A)}$
- + Krankenhaus $> 60 \text{ dB(A)}$

- Kartierungsnetz Straße
- Schallschutzeinrichtungen

Datengrundlage
 Lärmkartierung 4. Runde, Lärmkontor Hamburg 2022

Kartengrundlage
 Stadtgrenze, Gebäudemodell, Kartierungsnetz Straße; Lärmkartierung 4. Runde 2022. Wegenetz © OpenStreetMap-Mitwirkende 2022

Stand März 2023

0 1 2 km



LK Argus

LK Argus Kassel GmbH

Querallee 36 • D-34119 Kassel
 Tel. 0561.31 09 72 80 • Fax 0561.31 09 72 89
 kassel@LK-argus.de • www.LK-argus.de